


# FX-SC ohjaus- ja valvontayksikön automaatiokaavio

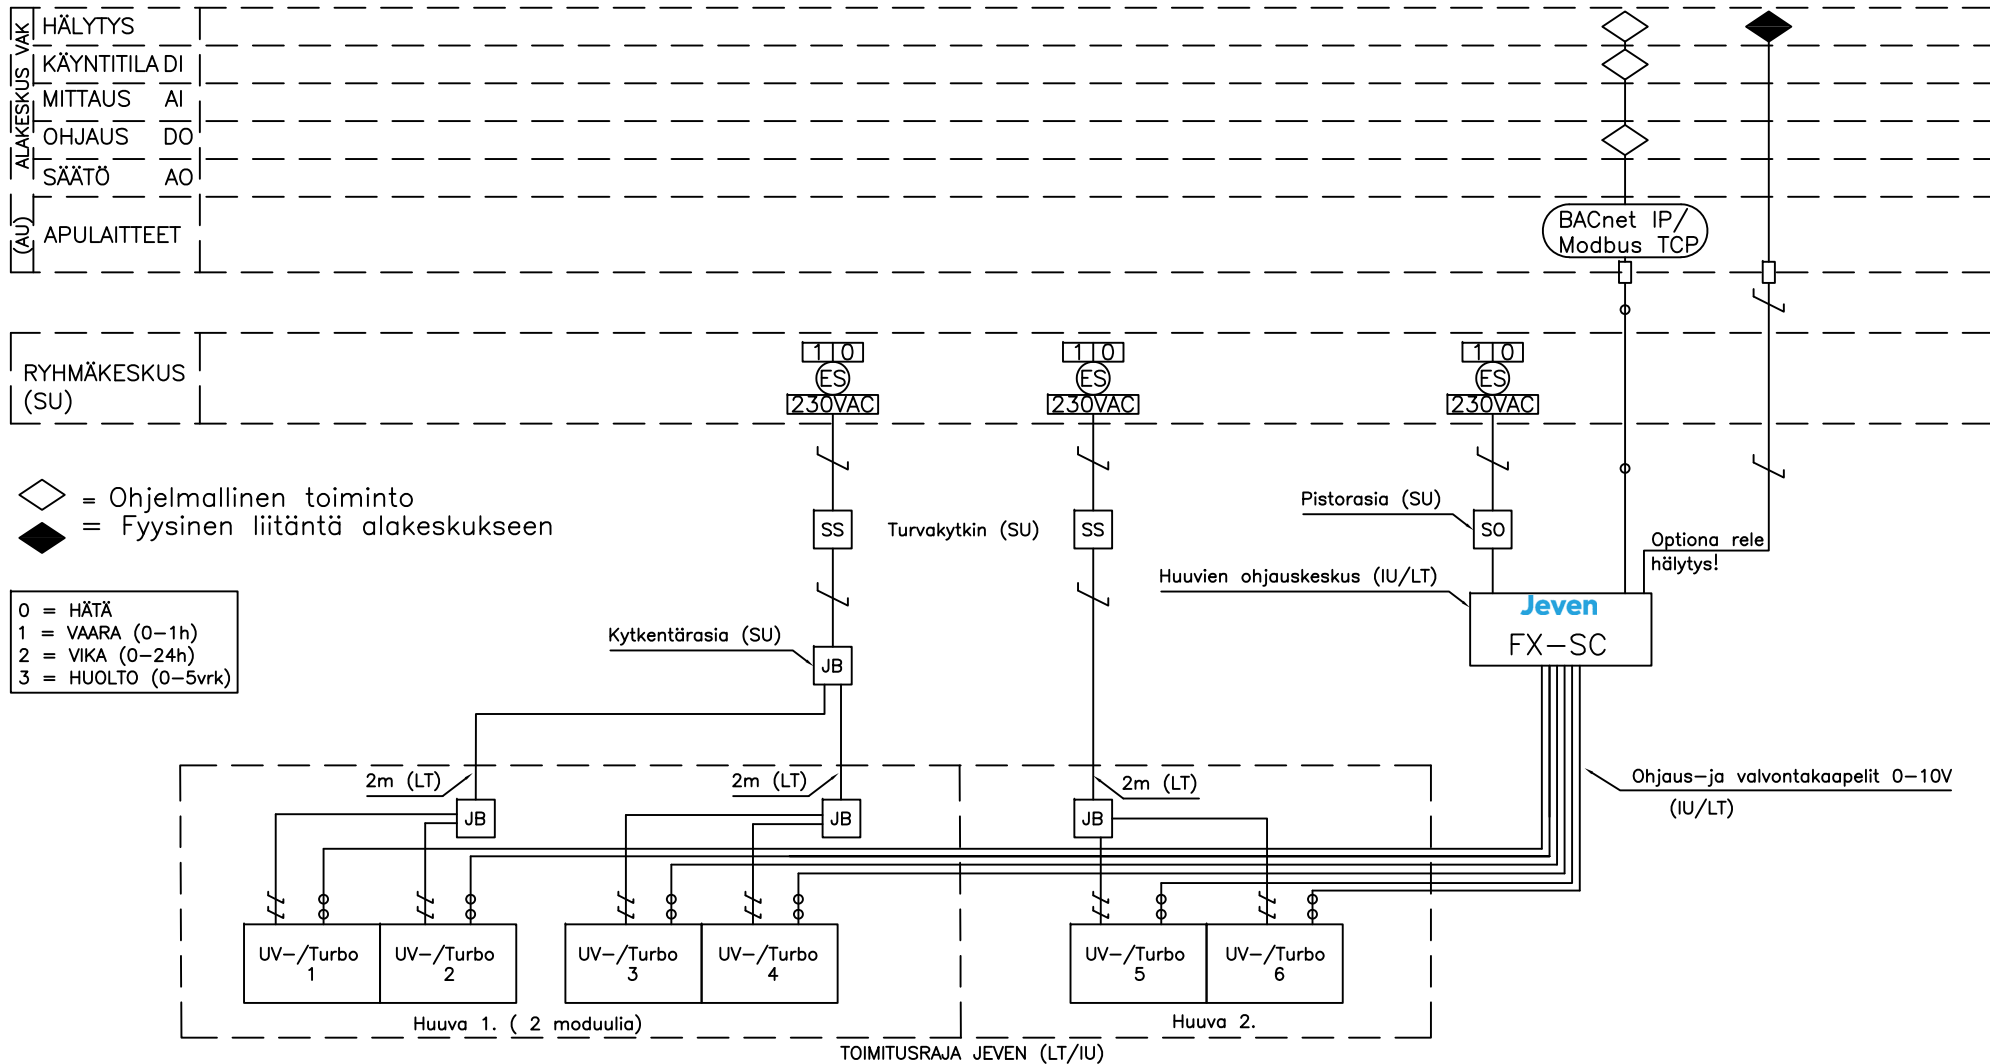

◇ = Ohjelmallinen toiminto  
 ◆ = Fyysinen liitäntä alakeskukseen

- 0 = HÄTÄ
- 1 = VAARA (0-1h)
- 2 = VIKA (0-24h)
- 3 = HUOLTO (0-5vrk)

- ⎓ = 230VAC, Kytkentä (LT)
- = Ohjaus- ja valvontakaapeli 0-10V, Jeven (LT), Kytkentä (SU)
- /— = 230VAC, Johdotus (SU), Kytkentä (SU)
- = BACnet tai Modbus -väylä, Johdotus (SU), Kytkentä (AU)

UV-/Turbon moottorin toimintaa ohjataan (on/off) RAU:n aikaohjelmalla FX-SC:n BACnet IP- tai Modbus TCP-liitoksen kautta. Toimintalupa lukitaan poistoilmapuhaltimen toimintaan.