


FX-SC ohjaus- ja valvontayksikön automaatiokaavio

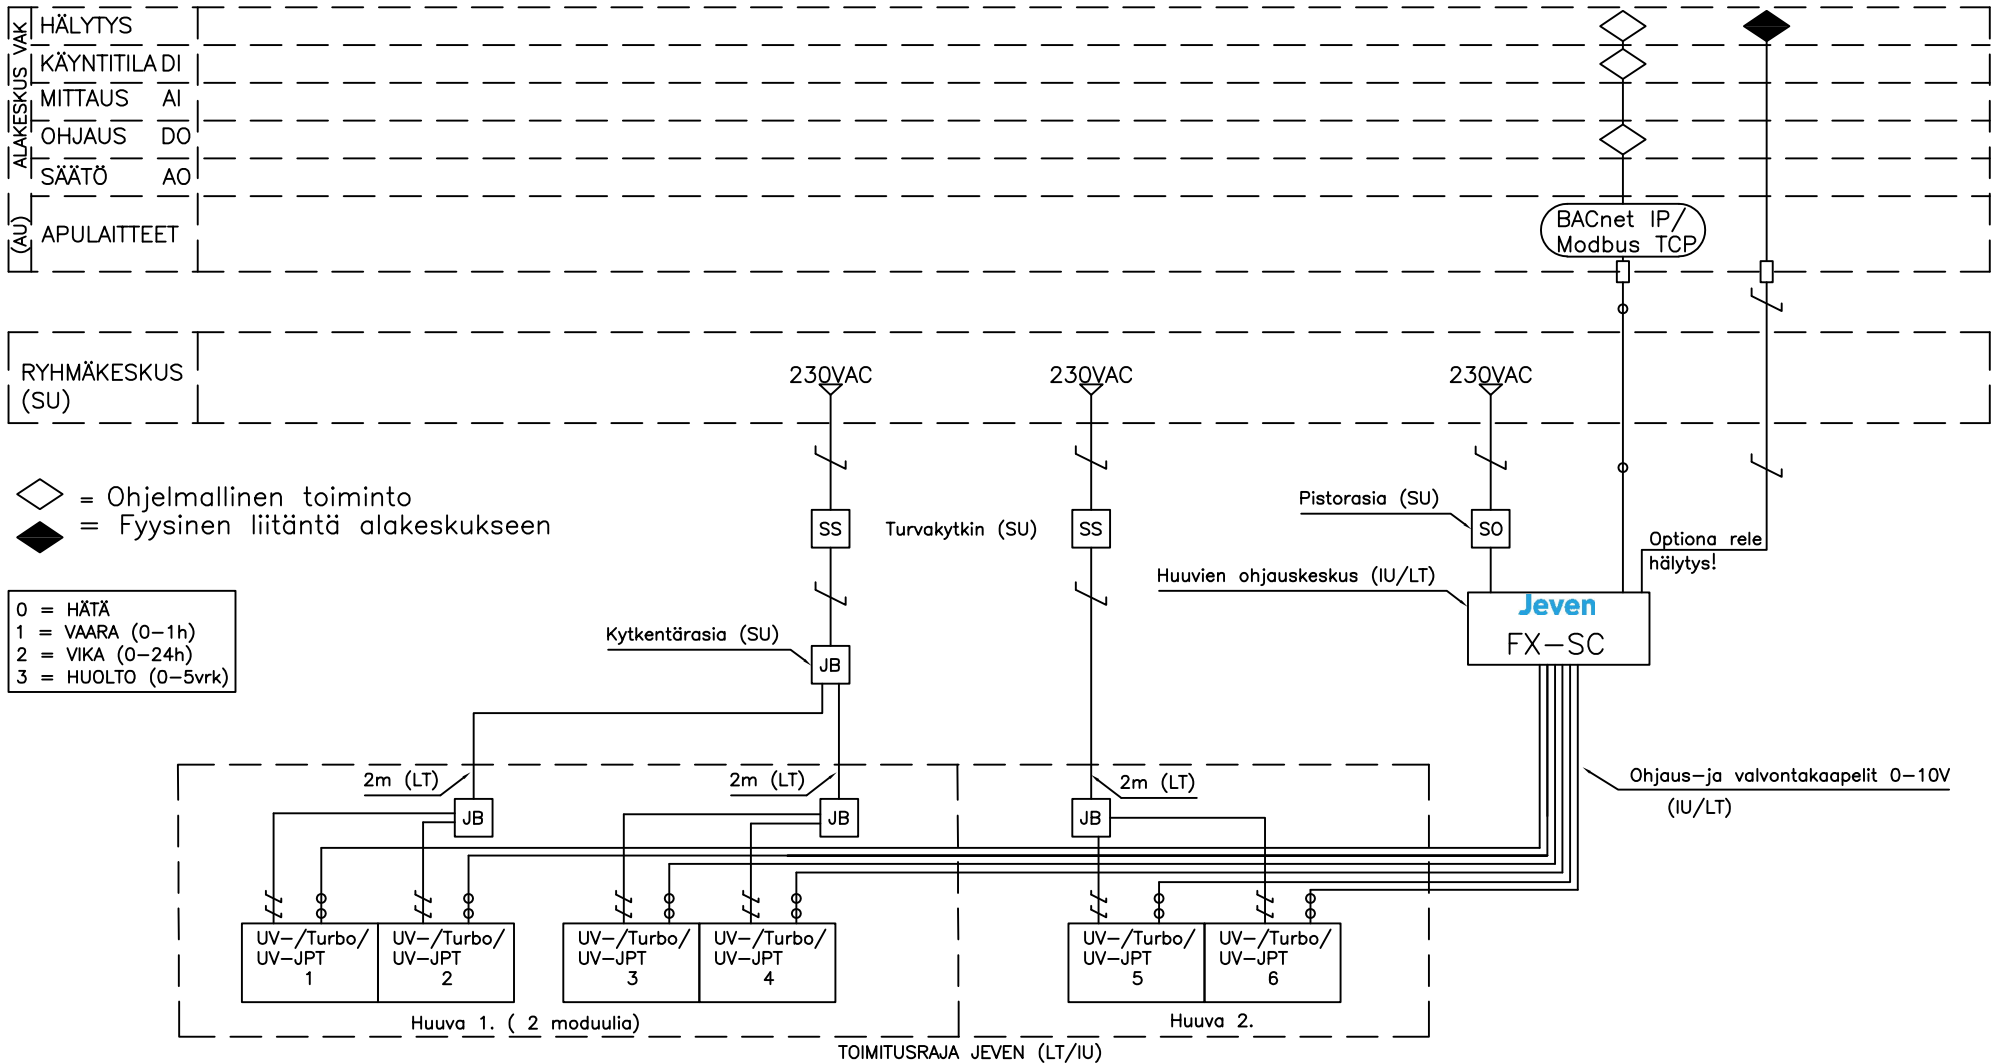

- = 230VAC, Kytkentä (LT)
- = Ohjaus- ja valvontakaapeli 0-10V, Jeven (LT), Kytkentä (SU)
- = 230VAC, Johdotus (SU), Kytkentä (SU)
- = BACnet tai Modbus -väylä, Johdotus (SU), Kytkentä (AU)

Rasvansuodattimien käyntilupa saadaan poistoilmapuhaltimelta. Toimintaa ohjataan (on/off), RAU:n aikaohjelmalla FX-SC:n BACnet IP- tai Modbus TCP-liitoksen kautta.